



Betétlapok: 1/A (1 db), 1/B (1 db), 2 (0 db)
3.1 (..... db), 3.2 (..... db), 3.3 (..... db)

Régió: Kaposvár
PST/Vev i rendelésszám: 4111.L3C138.051.3B.RF.01
Eszközgazda (igényl) neve: Szig.K., Csapó Sándor

KFMU sorszám: KA-0074/2014 Kapcsolódó távmondatt sz.:

KAPCSOLÁSI, FESZÜLTSEGMENTESÍTÉSI ÉS FESZÜLTÉG ALÁ HELYEZÉSI UTASÍTÁS

A munka által érintett berendezés állapota primer (alállomáson 1000V-nál nagyobb) feszültség szintek irányából:

Feszültségmentes Kiszakaszolt Kikapcsolt Feszültség alatti

Alállomási munkavégzésnél a munka által érintett berendezés állapota szekunder (1000V-nál kisebb) m ködtet - és segéd feszültség szintek irányából:

Feszültségmentes Kiszakaszolt Kikapcsolt Feszültség alatti

1.1 A munkát végz szervezet: [EH-SZER Kft](#)

1.2 A munkahely megnevezése:
[Szigetvár: Szigetvár centrum, Deák tér ÉHTR](#)

1.3 A végzend munka rövid leírása:
[TG02 Szigetvár Centrum 22 kV kábel Deák tér ÉHTR KÖF cella karbantartás, KIF elosztó csere](#)

1.4 **Feszültségmentesítés id adatai: (ügyfél ki-/visszakapcsolások kezdete/vége)**

- kezdete: 2014.03.10 07:30

- vége: 2014.03.10 16:30 Készenléti id : 02:00

Hálózati munkavégzésre tervezett id : (ett l- eddig végezhet munkát a vállalkozó)

- kezdete: 2014.03.10 09:00

- vége: 2014.03.10 15:30

1.5 Felel s üzemi irányító egység: [ÜIK Kaposvár](#)

1.6 Vonalfel s/állomásfelel s/szerel : [Munkautasítás szerint](#)

1.7 A kivitelez munkacsoportok, kijelölt munkavezet (k):

1./ [Bihácsi László](#)

2./

3./

1.8 A munkavégzéshez kijelölt felügyel (k):

1./ Szerelési felügyel : [Munkautasítás szerint](#)

2./ Koordináló személy (felügyel):

Az utasítás végrehajtását a hálózati engedélyes részér l engedélyezte:

[Kovács Balázs \(2014.02.26 07:51\)](#)

Az utasítást a hálózati szolgáltató vagy engedélyes részér l végrehajtásra kiadta:

Kelt: 201.... év hó nap

.....
név

.....
aláírás

* A m veletek végrehajtásáért felel s munkavállaló.

Azonosító: 179_eb_4


Hatályba lépés dátuma: 2010.10.01

Forrásrendszer: ÜIR-KFMU modul (2014.05.16 10:35)

Oldalszám: 1 / 6

- 1.9 A feszültségmentesítendő hálózat/berendezés - aktuális üzemi (kapcsolási) állapotának megfelelő egyvonalas kapcsolási és feszültségmetesítési rajza. (A feszültségmentesített hálózat színe: zöld; a feszültség alattié: piros; a földelésé: fekete.)

Megjegyzés: Munkaközi anyagban, telefaxon történő továbbítás esetén a feszültségmentes részt szaggatott vonallal körül kell határolni! Ha a hálózatkép b vítés vagy átépítés miatt változik, a feszültség alá helyezésért külön vázlatrajzot kell készíteni! A munkavégzéssel érintett, nem védelmi, irányítástechnikai célú berendezést a rajzon szerepeltetni kell!

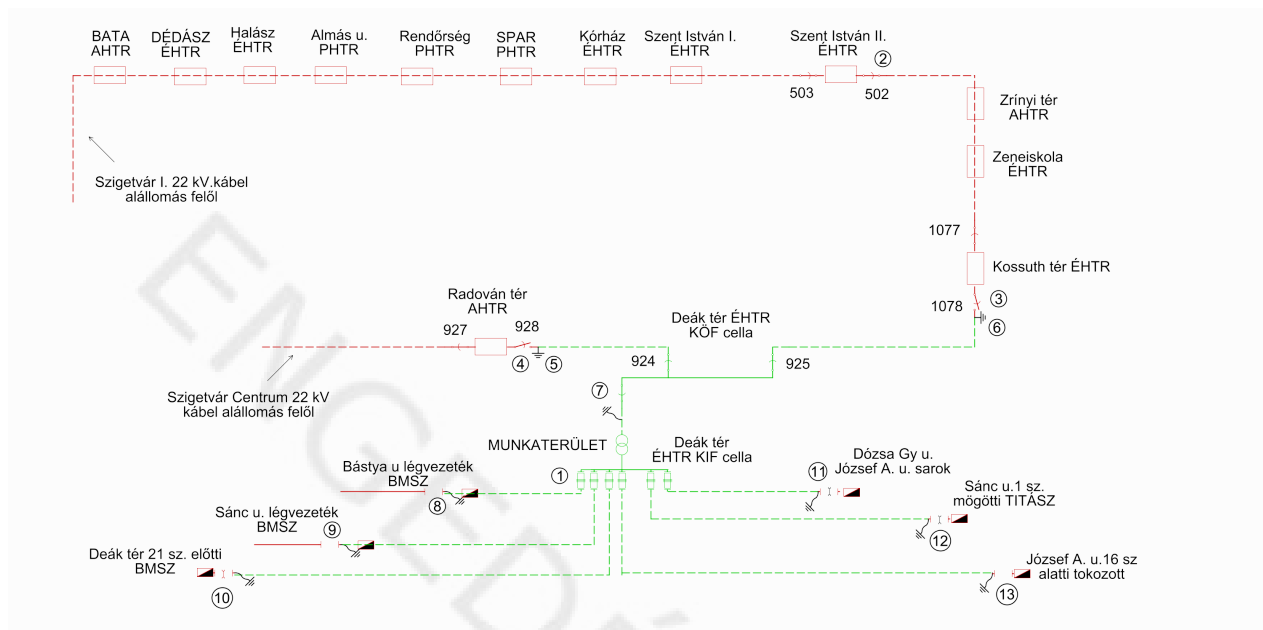

Érintett fogyasztók száma: 334
Kiesett fogyasztóóra (becslés): 3006

- 1.10 Készítette: Csapó Sándor (2014.02.10 12:46)
Ellenrizte: Dencs Tamás (2014.02.25 18:10)

Munkaterület kialakításának m veleti sorrendje

Állomásfelel s/vonalfelel s/szerel :

Kapcsolási m veletekben résztvevő 2. személy(ek):

Végrehajtás dátuma:		2014.03.10	
Sorsz.	M velet	M veletet végezte	Id pont
1	Deák tér ÉHTR KIF elosztóban gy jt sín és elmen kábelek fázissorrend és forgásirány azonosítás, kábelek színjelölése, dokumentálása (megtörtént 2014.03.06.-án)		
2	Szent István II. ÉHTR-ben Zrínyi AHTR fel l, 502 sz. terhelésszakaszoló bekapcsolás (hurok kapcsolás)		
3	Kossuth tér ÉHTR-ben Deák tér ÉHTR felé, 1078 sz. terhelésszakaszoló kikapcsolás, letiltás (hurok bontás)		
4	Radován tér PHTR-ben Deák tér ÉHTR felé, 928 sz. terhelésszakaszoló kikapcsolás, letiltás		
5	Radován tér PHTR-ben Deák tér ÉHTR felé, feszültség nélküli állapot ellen rzése, földel -szakaszoló bekapcsolás		
6	Kossuth tér ÉHTR-ben Deák tér ÉHTR felé, feszültség nélküli állapot ellen rzése, földel szakaszoló bekapcsolás		
7	Deák tér ÉHTR állomásban Transzformátor gép KÖF (primer) oldalán feszültség nélküli állapot ellen rzés, állomás földel - rövidzár felrakás		
8	Bástya u. légvezeték BMSZ-ban szakaszbiztosító kiszedés, transzformátor felé feszültségkémlés, késes- rövidzár berakás, letiltás		
9	Sánc u. légvezeték BMSZ-ban szakaszbiztosító kiszedés, transzformátor felé feszültségkémlés, késes- rövidzár berakás, letiltás		
10	Deák tér 21 sz. el tti BMSZ-ban nyitott szakaszhatár ellen rzés Deák tér ÉHTR felé feszültség nélküli állapot ellen rzés, késes- rövidzár berakás, szekrény letiltás		
11	Dózsa Gy. u. József A. u. sarki TITÁSZ-ban nyitott szakaszhatár ellen rzés Deák tér ÉHTR felé feszültség nélküli állapot ellen rzés, késes- rövidzár berakás, szekrény letiltás		
12	Sánc u. 1 sz. mögötti TITÁSZ-ban nyitott szakaszhatár ellen rzés Deák tér ÉHTR felé feszültség nélküli állapot ellen rzés, késes- rövidzár berakás, szekrény letiltás		
13	József A. u. 16 sz. ház tokozottban f biztosító kiszedés, transzformátor felé feszültség nélküli állapot ellen rzés, késes- rövidzár berakás, letiltás		

A munkaterület átadása megkezdhet :

A bejelentést adta:(név) üzemirányító

A bejelentést vette:(név) vonalfelel s/állomásfelel s/szerel *

A munkaterület átadása-kor megtörtént.

A bejelentést adta:(név) vonalfelel s/állomásfelel s/szerel *

A bejelentést vette:(név) üzemirányító

* A m veletek végrehajtásáért felel s munkavállaló.

ENGEDÉLYEZVE

Feszültség alá helyezés m veleti sorrendje

Állomásfelel s/vonalfelel s/szerel :

Kapcsolási m veletekben résztvevő 2. személy(ek):

A munkaterület-kor visszavéve, feszültség alá helyezhető .

A bejelentést adta:(név) vonalfelel s/állomásfelel s/szerel

A bejelentést vette:(név) üzemirányító

Végrehajtás dátuma:		2014.03.10	
Sorsz.	M velet	M veletet végezte	Id pont
1	József A. u. 16 sz. ház tokozottban tiltás és késes- rövidzár eltávolítás, f biztosító berakás		
2	Sánc u. 1 sz. mögötti TITÁSZ-ból tiltás és késes- rövidzár eltávolítás, nyitott szakaszhatár		
3	Dózsa Gy. u. József A. u. sarki TITÁSZ-ból tiltás és késes- rövidzár eltávolítás, nyitott szakaszhatár		
4	Deák tér 21 sz. el tti BMSZ-b I tiltás és késes- rövidzár eltávolítás, nyitott szakaszhatár		
5	Sánc u. légvezeték BMSZ-b I tiltás és késes- rövidzár eltávolítás, szakaszbiztosító berakás		
6	Bástya u. légvezeték BMSZ-b I tiltás és késes- rövidzár eltávolítás, szakaszbiztosító berakás		
7	Deák tér ÉHTR állomásban Transzformátor gép KÖF (primer) oldalán állomás földel - rövidzár eltávolítás		
8	Deák tér ÉHTR-ben az újonnan szerelt KIF elosztóban szakaszbiztosítók nyitott állapotban való ellen rzése		
9	Kossuth tér ÉHTR-ben Deák tér ÉHTR felé, földel szakaszoló kikapcsolás		
10	Radován tér PHTR-ben Deák tér ÉHTR felé, földel - szakaszoló kikapcsolás		
11	Radován tér PHTR-ben Deák tér ÉHTR felé, 928 sz. terhelésszakaszolóról tiltás eltávolítás bekapcsolás		
12	Kossuth tér ÉHTR-ben Deák tér ÉHTR felé, 1078 sz. terhelésszakaszolóról tiltás eltávolítás, bekapcsolás (hurok kapcsolás)		
13	Szent István II. ÉHTR-ben Zrínyi AHTR fel I, 502 sz. terhelésszakaszoló kikapcsolás (hurok bontás)		
14	Deák tér ÉHTR KIF elosztóban gy jt sín elmen oldalán, kábeleken fázissorrend és forgásirány ellen rzés		
15	Deák tér ÉHTR-ben az újonnan szerelt KIF elosztóban szakaszbiztosítók berakása		

Az 1/A és 1/B betétlapok m veleti sorrendjét

Készítette: Csapó Sándor (2014.02.10 12:46)

Ellen rizte: Dencs Tamás (2014.02.25 18:10)

ENGEDÉLYEZVE